


# ひたんみず通信



日田市上下水道局キャラクター  
ひたんみず's

- 日田の魅力あふれる

「水」に関する話題をお届けします -

## 水質検査結果と「おいしい水」の要件

日田市上下水道局では、水質検査計画に基づいた水質検査を定期的に行い、水道水の安全性を確認しています。



| 水質項目   | 国が定めた水質基準等 | 国が示しているおいしい水の要件 | 日田市の水道水（抜粋）  | 内容                                               |
|--------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 蒸発残留物  | 500mg/L以下  | 30～200mg/L      | 126mg/L（竹田）  | 主にミネラル含有量を示し、量が多いと苦み・渋み等が増し、適度に含まれるとまろやかな味となります。 |
|        |            |                 | 131mg/L（上野）  |                                                  |
|        |            |                 | 156mg/L（三和）  |                                                  |
| 硬度     | 300mg/L以下  | 10～100mg/L      | 41.8mg/L（竹田） | カルシウム、マグネシウムの含有量を示します。硬度の低い水は癖がありません。            |
|        |            |                 | 38.4mg/L（上野） |                                                  |
|        |            |                 | 49.2mg/L（三和） |                                                  |
| 遊離炭酸   | 基準値なし      | 3～30mg/L        | 2mg/L（竹田）    | 水にさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強く飲みにくくなります。                |
|        |            |                 | 2mg/L（上野）    |                                                  |
|        |            |                 | 2mg/L（三和）    |                                                  |
| 臭気（強度） | 異常でないこと    | 3以下             | 異常なし（竹田）     | 水につくにおいを数字で表したもので、数字が大きくなるほど水の味を損ないます。           |
|        |            |                 | 異常なし（上野）     |                                                  |
|        |            |                 | 異常なし（三和）     |                                                  |
| 残留塩素   | 0.10mg/L以上 | 0.40mg/L以下      | 0.2mg/L（竹田）  | 濃度が高いと水にカルキ臭を与え、味を悪くします。                         |
|        |            |                 | 0.3mg/L（上野）  |                                                  |
|        |            |                 | 0.3mg/L（三和）  |                                                  |

※遊離炭酸は令和6年8月20日採水、その他の項目は令和7年2月18日採水による水質検査結果です。

有機フッ素化合物（PFAS）のうち、PFOS及びPFOAの濃度は、国が定める暫定目標値50ng/Lを下回っていますので、日田市の水道水の安全性は確保されています。

～ 透き通る誇れる水に感謝する～

## 6月1日（日）～7日（土）は「水道週間」

### ●上野浄水場の一般公開


水道週間にキャンペーンの一つとして、日頃見ることのできない上野浄水場を一般公開します。事前申込の上、是非ご来場ください。

▶とき 6月1日（日）～7日（土） 午前10時～午後4時

▶申込方法 電子申請（右記二次元コード）又は電話で右記に申込み



水道事業に対する理解と関心を深めてもらうため、街頭キャンペーン等の活動も行う予定だよ。この機会に“水”について考えてみませんか。



☎施設工務課浄水係 ☎21270



令和7年7月

## 日田市水道事業は、 通水開始から70周年を迎えます

1952

水道事業創設の認可を受ける（計画給水人口 2万人）

1955

給水を開始（竹田浄水場から）

昭和30年7月1日、隈地区を対象に給水を開始。また、上水道の創設期頃から簡易水道・給水施設の設置も進められ、市の中心部は上水道、周辺部は簡易水道・給水施設で、市民の水需要に対応。

1964

高瀬地区、新治町等に給水を開始（計画給水人口 3万人）

1973

南友田地区等に給水を開始（計画給水人口 4万人）

1983

朝日地区等に給水を開始（計画給水人口 5万人）

1987

上野浄水場が完成

三隈川から原水を取水して1日に約5,000m<sup>3</sup>を浄水処理し、朝日地区など約7,500世帯に配水。

2015

竹田公園内に新しい竹田浄水場が完成


三隈川の伏流水取水施設の更新後、運転開始から60年が経過し老朽化が進んでいた旧竹田浄水場の隣地に、浄水場を新設。

2025

通水開始70周年

市内約2万1,000世帯、約4万7,000人の皆さんに安心・安全な水道水を提供しています。

70年間、日田市の水を大切に使ってくれて、ありがとう！  
これからも安全・安心な水道水をお届けするために、施設の管理や機能維持に取り組んでいきます。

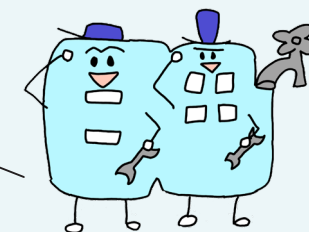

### 地下水（井戸水）を使用している皆さんへ 使用者人数の変更等は連絡を！

一般家庭で地下水（井戸水）を使用している場合は、実際に居住している「使用人数」によって使用料を計算します。また、使用人数の認定変更は、上下水道局料金センターに届出のあった時点から行います。使用人数の変更又は井戸水使用の中止等がありましたら、必ず下記にご連絡ください。

☎経営管理課窓口係 ☎28224（市役所5階） 料金センター ☎28220（市役所5階）